


Vedlegg 2. Transformorkoblet anlegg 3 fase 230 V Alt. 2

Forskjellen på alternativ 1 og alternativ 2 er at spenningsikringene er utenfor måleromkobleren i alternativ 2

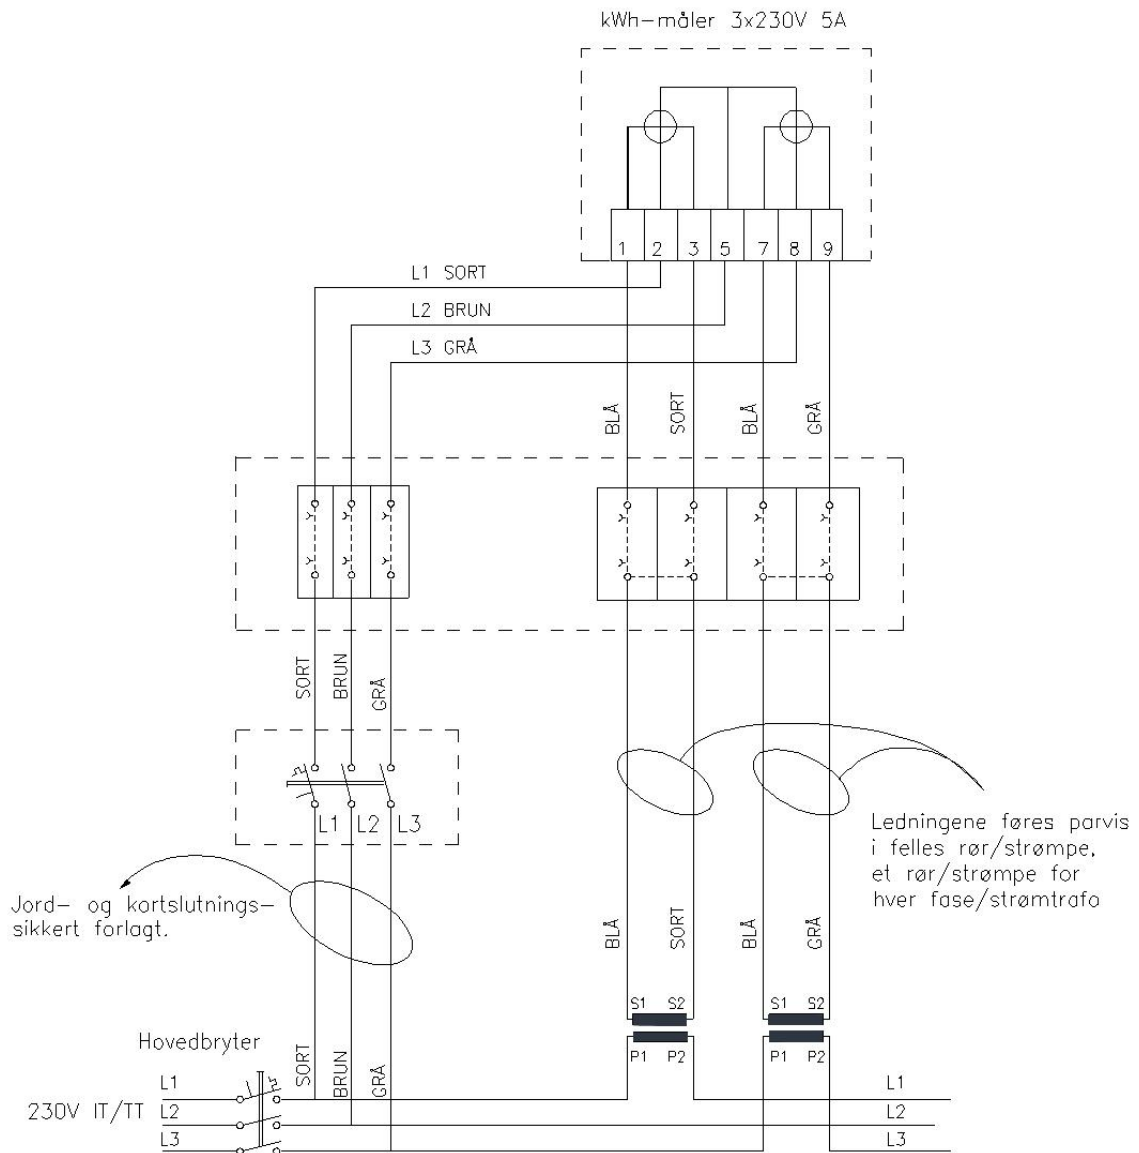

Tegning RT10062