


Vedlegg 4. Transformatorkoblet TN-C-S – 400V 3 fase – Alt. 2

Forskjellen på alternativ 1 og alternativ 2 er at spenningssikringene er utenfor måleromkobleren i alternativ 2.

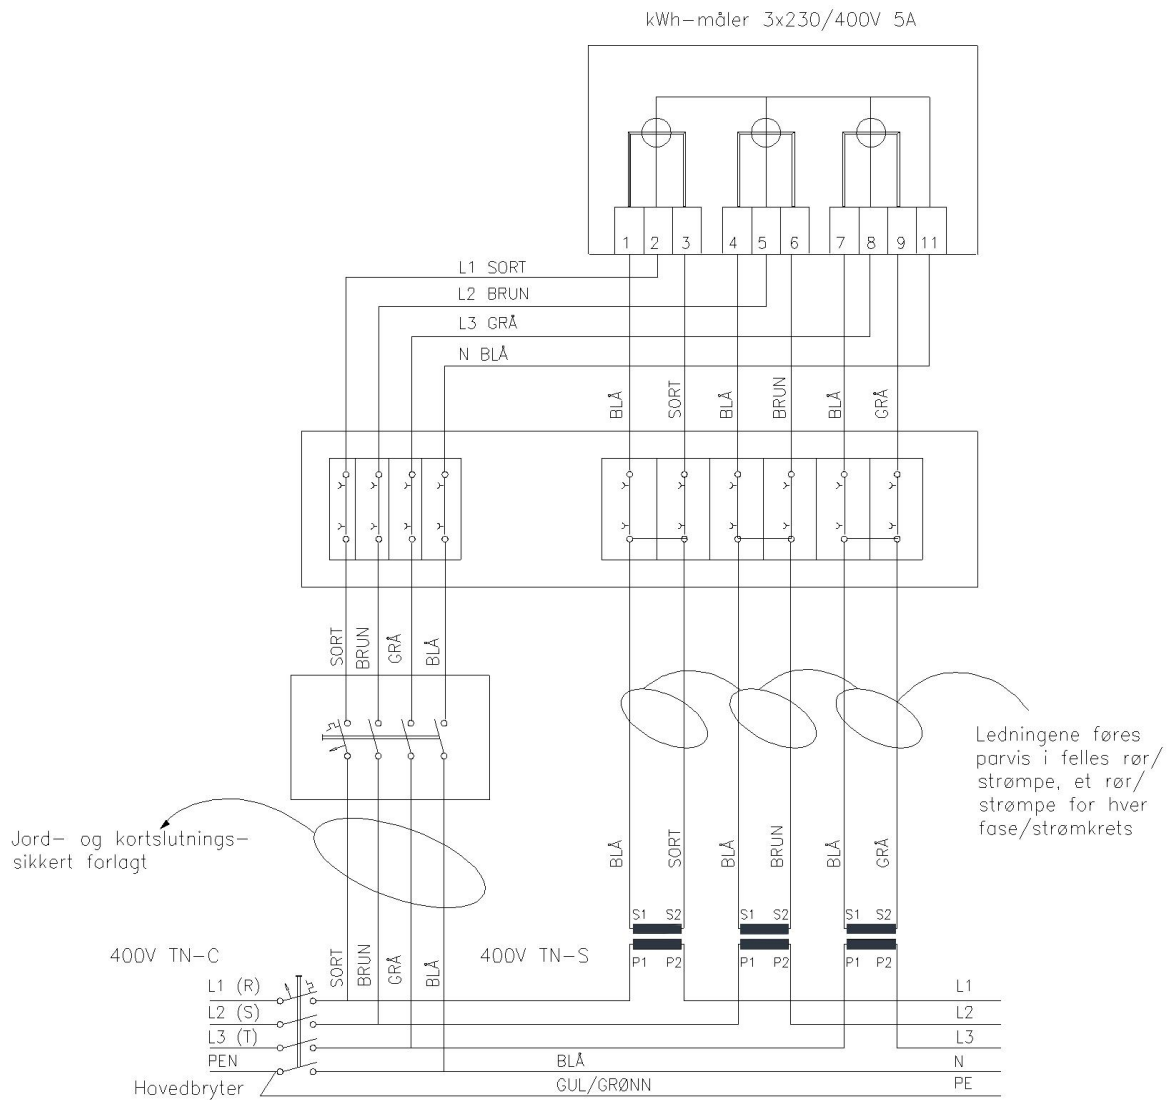

Tegning RT10064